




Contestualizzazione




Classificazione degli edifici _ scala 1:500

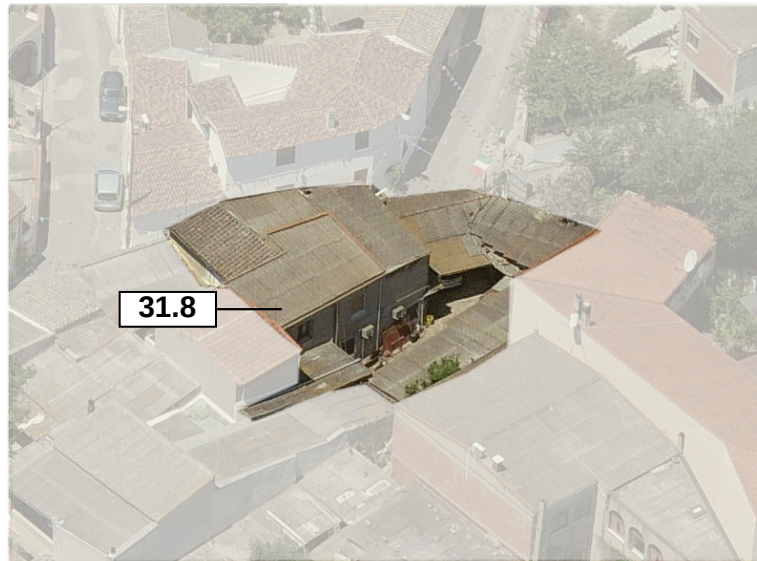

Classificazione degli interventi _ scala 1:500

Manti di copertura in lastre di cemento amianto


Riarticolazione delle coperture e dei volumi

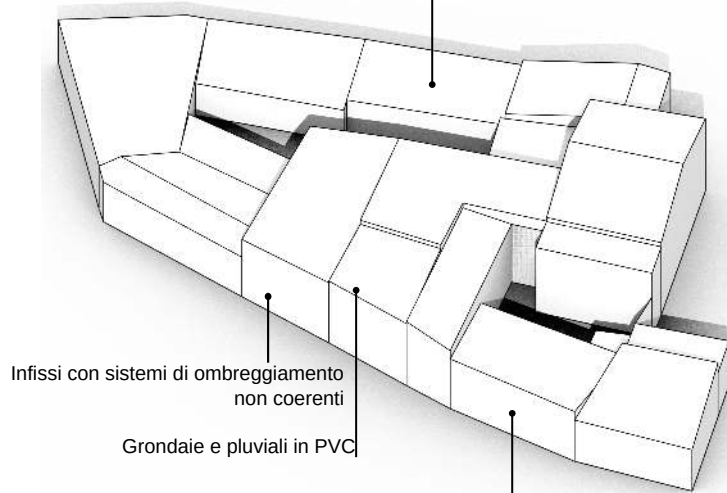

Infissi con sistemi di ombreggiamento non coerenti

Grondaie e pluviali in PVC

Portale con arco da preservare

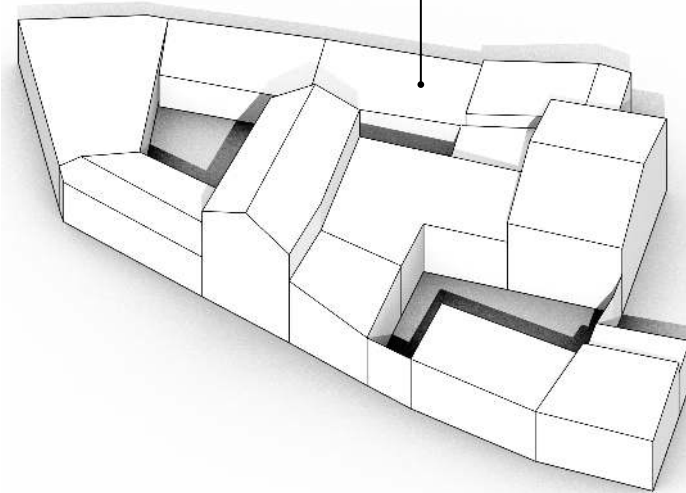

Edifici di valore storico

- conservati ST1
- conservati + trasformazioni reversibili ST2
- degradati ST3
- degradati + trasformazioni reversibili ST4

Edifici da riqualificare

- conservati + trasformazioni sostanziali RQ1
- degradati + trasformazioni sostanziali RQ2

Edifici alterati o di nuova costruzione

- N
- Rudere R
- Aree libere AL


Scala classificazione interventi*

- manutenzione ordinaria MO
- manutenzione straordinaria MS
- restauro scientifico RS
- restauro e risanamento conservativo RC
- ristrutturazione edilizia RE
- demolizione e ricostruzione DR
- nuova edificazione NE

*salvo differenti specifiche, l'indicazione negli elaborati grafici di un livello d'intervento implica l'applicabilità degli interventi che lo precedono in questa classificazione

Modello 3D _ Criticità stato attuale

Modello 3D _ Possibili scenari futuri

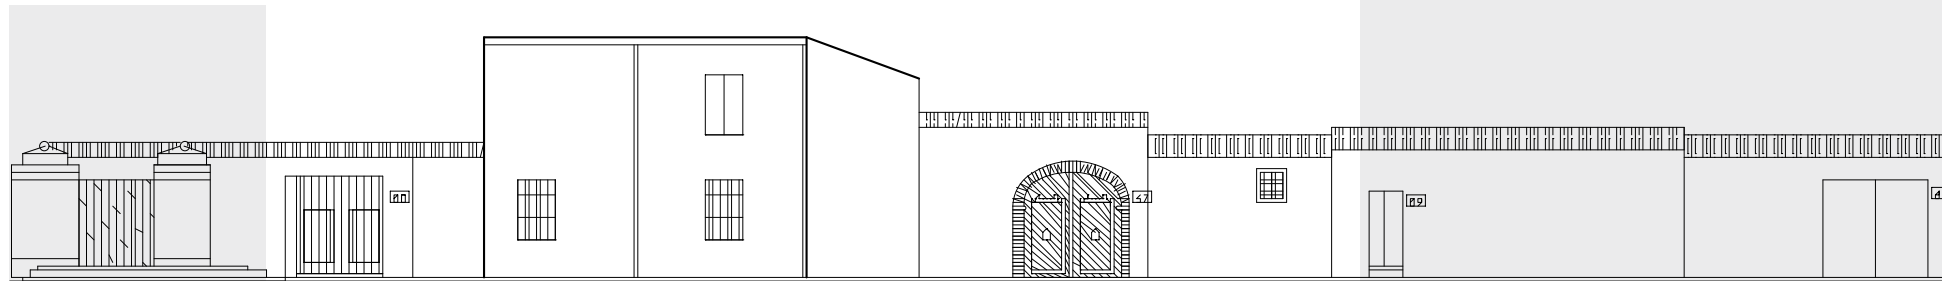

VIA SAN GIOVANNI

Prospetti stradali _ scala 1:200

INTERVENTI CONSENTITI

31.8

RQ2 _ edificio degradato con trasformazioni sostanziali

INTERVENTI CONSENTITI

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- restauro conservativo
- ristrutturazione edilizia
- riqualificazione in coerenza con l'abaco tipologico, anche attraverso completamenti, eliminazioni degli elementi incongrui con il contesto storico e prevedendo l'uso di materiali e tecniche edilizie della tradizione locale
- modifiche di destinazioni d'uso compatibili con la tipologia dell'edificio e con il contesto urbanistico

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

COPERTURE

- sostituire i manti di copertura in lastre prefabbricate in cemento amianto con materiali coerenti con il contesto e comunque in linea con le indicazioni delle NTA e degli abachi tipologici
- revisione delle falde di copertura, nonchè la modifica delle pendenze sino a un massimo del 25% e a una lunghezza massima di 5 metri.

MURATURE E FINITURE

- completamento delle finiture, anche sulle pareti non prospicienti la proprietà secondo le indicazioni del piano del colore

APERTURE E SERRAMENTI

- in caso di sostituzione degli infissi dovranno essere rispettate le indicazioni delle NTA e degli abachi tipologici sia per i rapporti e ritmi e forme delle bucatore che per i materiali e i colori degli infissi e dei sistemi di ombreggiatura e protezione

FRONTE STRADA

- preservare il portale in legno con portale a arco coperto
- preservare la recinzione cieca in muratura

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono consentiti ulteriori incrementi volumetrici
È consentita la revisione della pendenza delle falde e l'orientamento delle stesse, nonchè la modifica delle pendenze sino a un massimo del 25% e a una lunghezza massima di 5 metri.

IL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE
Unità Minima di Intervento 08 _ Isolato 31

31.8b